



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21A, 39100 Bolzano (BZ)

C.F. / P.IVA / Reg.impr.BZ 01531480216

Tel. 0471-089560

Fax: 0471-089569

acque@eco-center.it

www.eco-center.it



N° 1589

Rapporto di
prova n°:

20160838-01

Descrizione: **Campione di acqua ad uso potabile / Trinkwasser**

Spettabile:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch

Kreuzweg, 4

39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio (BZ)

Accettazione: **20160838**

Data Prelievo: **03-nov-16** Ora Prelievo: **10:00**

Data Arrivo Camp.: **03-nov-16** Data Inizio Prova: **03-nov-16**

Data Rapp. Prova: **07-nov-16** Data Fine Prova: **07-nov-16**

Produttore: **Gemeinde Prad am Stilfser Joch**

Tipo Analisi: **Acqua destinata al consumo umano/ Trinkwasser**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02 febbraio 2001 n. 31 + D.L.G.P. 4 febbraio 2008**

Luogo Prelievo: **Brunnen Sport Fahrner**

Cod. Prelievo: **067-001-E01**

Prelevatore: **eco-center sezione acque potabili**

Mod.Campionam.: **Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.PGA.901.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/05 pag. 17÷20 (*)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Max.
Batteri coliformi a 37°C / Coliforme Bakterien 37°C	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 006A rev. 00	0	0
Escherichia coli / Escherichia Coli	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 001A rev. 00	0	0
Enterococchi / Enterokokken	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 002A rev. 00	0	0
Conteggio colonie a 37°C / Koloniezahl 37°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	1	
Temperatura / Temperatur °C	(*) °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BBA 043 rev. 00	9,6	
Colore/Färbung	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021 rev. 00	conforme	
Odore/Geruch	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026 rev. 00	conforme	
Sapore/Geschmack	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BKA 028 rev. 00	conforme	
Torbidità/Trübung	(*) FAU	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030 rev. 00	< 0,5	
pH/pH-Wert		Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 rev. 00	7,9	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 rev. 00	322	2500
Alcalinità P pH 8,3/Alkalität P pH 8,3 (CO ₃) (*)	mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	0	
Alcalinità M pH 4,3/Alkalität pH 4,3 (HCO ₃) (*)	mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	168	
Alcalinità M pH 3,7/Alkalität M pH 3,7 (HCO ₃) (*)	mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	180	
Calcio/Calcium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	45,7	
Magnesio/Magnesium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	15,7	
Durezza totale °F /Gesamthärte °F	(*) °F	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	17,9	
Durezza totale °d/Gesamthärte °d	(*) °d	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	10,0	
TDS	(*) mg/l	-	170	
Indice di Langelier/Langelier Index	(*) S.I.	-	-0,1	


Firmato elettronicamente dal Responsabile Acque Potabili Monika Bracchetti. Ordine Naz. dei Biologi Sez. A n° 42343.
Elektronisch signiert durch die Labor-Verantwortliche Abteilung Trinkwasser Monika Bracchetti Nat. Biologenkammer Sekt. A Nr 42343

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA. / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prüfverfahren

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. - Die Ergebnisse des vorliegender Prüfberichts beziehen sich ausschließlich auf die zur Untersuchung eingereichten Proben. Der Prüfbericht darf nur zur Gänze, nicht hingegen auszugsweise reproduziert werden.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20160838-01.PDF.P7M

Pagina 1\1

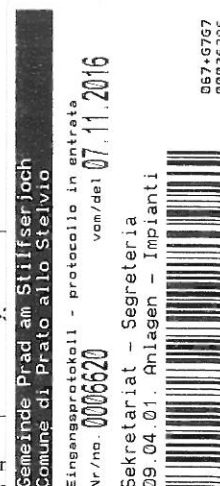



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21A, 39100 Bolzano (BZ)

C.F. / P.IVA / Reg.impr.BZ 01531480216

Tel. 0471-089560

Fax: 0471-089569

acque@eco-center.it

www.eco-center.it



N° 1589

Rapporto di
prova n°:

20160838-02

Descrizione: **Campione di acqua ad uso potabile / Trinkwasser**

Spettabile:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch

Kreuzweg, 4

39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio (BZ)

Accettazione: **20160838**

Data Prelievo: **03-nov-16**

Ora Prelievo: **08:35**

Data Arrivo Camp.: **03-nov-16**

Data Inizio Prova: **03-nov-16**

Data Rapp. Prova: **07-nov-16**

Data Fine Prova: **07-nov-16**

Produttore: **Gemeinde Prad am Stilfser Joch**

Tipo Analisi: **Acqua destinata al consumo umano/ Trinkwasser**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02 febbraio 2001 n. 31 + D.L.G.P. 4 febbraio 2008**

Luogo Prelievo: **Brunnen Agums**

Cod. Prelievo: **067-001-E02**

Prelevatore: **eco-center sezione acque potabili**

Mod.Campionam.: **Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.PGA.901.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/05 pag. 17÷20 (*)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Max.
Batteri coliformi a 37°C / Coliforme Bakterien 37°C	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 006A rev. 00	0	0
Escherichia coli / Escherichia Coli	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 001A rev. 00	0	0
Enterococchi / Enterokokken	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 002A rev. 00	0	0
Conteggio colonie a 37°C / Koloniezahl 37°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	1	
Temperatura / Temperatur °C	(*) °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BBA 043 rev. 00	11,0	
Colore/Färbung	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021 rev. 00	conforme	
Odore/Geruch	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026 rev. 00	conforme	
Sapore/Geschmack	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BKA 028 rev. 00	conforme	
Torbidità/Trübung	(*) FAU	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030 rev. 00	< 0,5	
pH/pH-Wert		Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 rev. 00	7,9	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 rev. 00	335	2500
Alcalinità P pH 8,3/Alkalität P pH 8,3 (CO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	0	
Alcalinità M pH 4,3/Alkalität pH 4,3 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	177	
Alcalinità M pH 3,7/Alkalität M pH 3,7 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	188	
Calcio/Calcium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	47,6	
Magnesio/Magnesium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	16,2	
Durezza totale °F /Gesamthärte °F	(*) °F	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	18,6	
Durezza totale °d/Gesamthärte °d	(*) °d	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	10,4	
TDS	(*) mg/l	-	176	
Indice di Langelier/Langelier Index	(*) S.I.	-	0,0	

Firmato elettronicamente dal Responsabile Acque Potabili Monika Bracchetti. Ordine Naz. dei Biologi Sez. A n° 42343.
Elektronisch signiert durch die Labor-Verantwortliche Abteilung Trinkwasser Monika Bracchetti Nat. Biologenkammer Sekt. A Nr 42343

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA. / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prüfverfahren

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. - Die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts beziehen sich ausschließlich auf die zur Untersuchung eingereichten Proben. Der Prüfbericht darf nur zur Gänze, nicht hingegen auszugsweise reproduziert werden.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20160838-02.PDF.P7M

Pagina 1\1



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21A, 39100 Bolzano (BZ)

C.F. / P.IVA / Reg.impr.BZ 01531480216

Tel. 0471-089560

Fax: 0471-089569

acque@eco-center.it

www.eco-center.it



N° 1589

Rapporto di
prova n°:

20160838-03

Descrizione: **Campione di acqua ad uso potabile / Trinkwasser**

Spettabile:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch

Kreuzweg, 4

39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio (BZ)

Accettazione: **20160838**

Data Prelievo: **03-nov-16** Ora Prelievo: **09:20**

Data Arrivo Camp.: **03-nov-16** Data Inizio Prova: **03-nov-16**

Data Rapp. Prova: **07-nov-16** Data Fine Prova: **07-nov-16**

Produttore: **Gemeinde Prad am Stilfser Joch**

Tipo Analisi: **Acqua destinata al consumo umano/ Trinkwasser**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02 febbraio 2001 n. 31 + D.L.G.P. 4 febbraio 2008**

Luogo Prelievo: **Brunnen Kirchweg Lichtenberg**

Cod. Prelievo: **067-001-E03**

Prelevatore: **eco-center sezione acque potabili**

Mod.Campionam.: **Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.PGA.901.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/05 pag. 17÷20 (*)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Max.
Batteri coliformi a 37°C / Coliforme Bakterien 37°C	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 006A rev. 00	0	0
Escherichia coli / Escherichia Coli	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 001A rev. 00	0	0
Enterococchi / Enterokokken	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 002A rev. 00	0	0
Conteggio colonie a 37°C / Koloniezahl 37°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	1	
Temperatura / Temperatur °C	(*) °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BBA 043 rev. 00	9,6	
Colore/Färbung	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021 rev. 00	conforme	
Odore/Geruch	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026 rev. 00	conforme	
Sapore/Geschmack	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BKA 028 rev. 00	conforme	
Torbidità/Trübung	(*) FAU	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030 rev. 00	< 0,5	
pH/pH-Wert		Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 rev. 00	8,1	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 rev. 00	108	2500
Alcalinità P pH 8,3/Alkalität P pH 8,3 (CO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	0	
Alcalinità M pH 4,3/Alkalität pH 4,3 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	63,5	
Alcalinità M pH 3,7/Alkalität M pH 3,7 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	75,4	
Calcio/Calcium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	14,6	
Magnesio/Magnesium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	4,8	
Durezza totale °F /Gesamthärte °F	(*) °F	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	5,6	
Durezza totale °d/Gesamthärte °d	(*) °d	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	3,1	
TDS	(*) mg/l	-	57	
Indice di Langelier/Langelier Index	(*) S.I.	-	-0,7	

Firmato elettronicamente dal Responsabile Acque Potabili Monika Bracchetti. Ordine Naz. dei Biologi Sez. A n° 42343.
Elektronisch signiert durch die Labor-Verantwortliche Abteilung Trinkwasser Monika Bracchetti Nat. Biologenkammer Sekt. A Nr 42343

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA. / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prüfverfahren

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. - Die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts beziehen sich ausschließlich auf die zur Untersuchung eingereichten Proben. Der Prüfbericht darf nur zur Gänze, nicht hingegen auszugsweise reproduziert werden.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20160838-03.PDF.P7M

Pagina 1\1



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21A, 39100 Bolzano (BZ)

C.F. / P.IVA / Reg.impr.BZ 01531480216

Tel. 0471-089560

Fax:0471-089569

acque@eco-center.it

www.eco-center.it



N° 1589

Rapporto di
prova n°:

20160838-04

Descrizione: **Campione di acqua ad uso potabile / Trinkwasser**

Spettabile:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch

Kreuzweg, 4

39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio (BZ)

Accettazione: **20160838**

Data Prelievo: **03-nov-16**

Ora Prelievo: **08:15**

Data Arrivo Camp.: **03-nov-16**

Data Inizio Prova: **03-nov-16**

Data Rapp. Prova: **07-nov-16**

Data Fine Prova: **07-nov-16**

Produttore: **Gemeinde Prad am Stilfser Joch**

Tipo Analisi: **Acqua destinata al consumo umano/ Trinkwasser**

Rif.Lcgge/Autoriz.: **D.Lgs. 02 febbraio 2001 n. 31 + D.L.G.P. 4 febbraio 2008**

Luogo Prelievo: **Tiefbrunnen Kultur**

Cod. Prelievo: **067-001-T01**

Prelevatore: **eco-center sezione acque potabili**

Mod.Campionam.: **Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.PGA.901.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/05 pag. 17÷20 (*)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Max.
Batteri coliformi a 37°C / Coliforme Bakterien 37°C	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 006A rev. 00	0	0
Escherichia coli / Escherichia Coli	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 001A rev. 00	0	0
Enterococchi / Enterokokken	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 002A rev. 00	0	0
Conteggio colonie a 37°C / Koloniezahl 37°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	2	
Temperatura / Temperatur °C	(*) °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BBA 043 rev. 00	9,6	
Colore/Färbung	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021 rev. 00	conforme	
Odore/Geruch	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026 rev. 00	conforme	
Sapore/Geschmack	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BKA 028 rev. 00	conforme	
Torbidità/Trübung	(*) FAU	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030 rev. 00	< 0,5	
pH/pH-Wert		Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 rev. 00	8,0	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 rev. 00	410	2500
Alcalinità P pH 8,3/Alkalität P pH 8,3 (CO ₃) (*)	mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	0	
Alcalinità M pH 4,3/Alkalität pH 4,3 (HCO ₃) (*)	mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	192	
Alcalinità M pH 3,7/Alkalität M pH 3,7 (HCO ₃) (*)	mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	204	
Calcio/Calcium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	56,8	
Magnesio/Magnesium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	21,5	
Durezza totale °F /Gesamthärte °F	(*) °F	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	23,1	
Durezza totale °d/Gesamthärte °d	(*) °d	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	12,9	
TDS	(*) mg/l	-	216	
Indice di Langelier/Langelier Index	(*) S.I.	-	0,2	

Firmato elettronicamente dal Responsabile Acque Potabili Monika Bracchetti. Ordine Naz. dei Biologi Sez. A n° 42343.
Elektronisch signiert durch die Labor-Verantwortliche Abteilung Trinkwasser Monika Bracchetti Nat. Biologenkammer Sekt. A Nr 42343

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA. / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prüfverfahren

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. - Die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts beziehen sich ausschließlich auf die zur Untersuchung eingereichten Proben. Der Prüfbericht darf nur zur Gänze, nicht hingegen auszugsweise reproduziert werden.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20160838-04.PDF.P7M

Pagina 1\1



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21A, 39100 Bolzano (BZ)

C.F. / P.IVA / Reg.impr.BZ 01531480216

Tel. 0471-089560

Fax: 0471-089569

acque@eco-center.it

www.eco-center.it



N° 1589

Rapporto di
prova n°:

20160838-05

Descrizione: **Campione di acqua ad uso potabile / Trinkwasser**

Spettabile:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch

Kreuzweg, 4

39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio (BZ)

Accettazione: **20160838**

Data Prelievo: **03-nov-16**

Ora Prelievo: **09:20**

Data Arrivo Camp.: **03-nov-16**

Data Inizio Prova: **03-nov-16**

Data Rapp. Prova: **07-nov-16**

Data Fine Prova: **07-nov-16**

Produttore: **Gemeinde Prad am Stilfser Joch**

Tipo Analisi: **Acqua destinata al consumo umano/ Trinkwasser**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02 febbraio 2001 n. 31 + D.L.G.P. 4 febbraio 2008**

Luogo Prelievo: **Tiefbrunnen Lichtenberg**

Cod. Prelievo: **067-001-T02**

Prelevatore: **eco-center sezione acque potabili**

Mod.Campionam.: **Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.PGA.901.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/05 pag. 17+20 (*)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Max.
Batteri coliformi a 37°C / Coliforme	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 006A rev. 00	0	0
Bakterien 37°C				
Escherichia coli / Escherichia Coli	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 001A rev. 00	0	0
Enterococchi / Enterokokken	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 002A rev. 00	0	0
Conteggio colonie a 37°C / Koloniezahl 37°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Temperatura / Temperatur °C	(*) °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BBA 043 rev. 00	9,9	
Colore/Färbung	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021 rev. 00	conforme	
Odore/Geruch	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026 rev. 00	conforme	
Sapore/Geschmack	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BKA 028 rev. 00	conforme	
Torbidità/Trübung	(*) FAU	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030 rev. 00	< 0,5	
pH/pH-Wert		Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 rev. 00	7,9	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica/Specifische elektrische Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 rev. 00	421	2500
Alcalinità P pH 8,3/Alkalität P pH 8,3 (CO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	0	
Alcalinità M pH 4,3/Alkalität pH 4,3 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	225	
Alcalinità M pH 3,7/Alkalität M pH 3,7 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	238	
Calcio/Calcium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	60,8	
Magnesio/Magnesium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	21,8	
Durezza totale °F /Gesamthärte °F	(*) °F	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	24,2	
Durezza totale °d/Gesamthärte °d	(*) °d	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	13,5	
TDS	(*) mg/l	-	223	
Indice di Langelier/Langelier Index	(*) S.I.	-	0,2	

Firmato elettronicamente dal Responsabile Acque Potabili Monika Bracchetti. Ordine Naz. dei Biologi Sez. A n° 42343.
Elektronisch signiert durch die Labor-Verantwortliche Abteilung Trinkwasser Monika Bracchetti Nat. Biologenkammer Sekt. A Nr 42343

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA. / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prüfverfahren

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. - Die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts beziehen sich ausschließlich auf die zur Untersuchung eingereichten Proben. Der Prüfbericht darf nur zur Gänze, nicht hingegen auszugsweise reproduziert werden.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20160838-05.PDF.P7M

Pagina 1\1



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21A, 39100 Bolzano (BZ)

C.F. / P.IVA / Reg.impr.BZ 01531480216

Tel. 0471-089560

Fax:0471-089569

acque@eco-center.it

www.eco-center.it



N° 1589

Rapporto di
prova n°:

20160838-06

Descrizione: **Campione di acqua ad uso potabile / Trinkwasser**

Spettabile:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch

Kreuzweg, 4

39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio (BZ)

Accettazione: **20160838**

Data Prelievo: **03-nov-16**

Ora Prelievo: **09:35**

Data Arrivo Camp.: **03-nov-16**

Data Inizio Prova: **03-nov-16**

Data Rapp. Prova: **07-nov-16**

Data Fine Prova: **07-nov-16**

Produttore: **Gemeinde Prad am Stilfser Joch**

Tipo Analisi: **Acqua destinata al consumo umano/ Trinkwasser**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02 febbraio 2001 n. 31 + D.L.G.P. 4 febbraio 2008**

Luogo Prelievo: **Brunnen Pinet**

Cod. Prelievo: **067-002-E08**

Prelevatore: **eco-center sezione acque potabili**

Mod.Campionam.: **Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.PGA.901.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/05 pag. 17÷20 (*)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Max.
Batteri coliformi a 37°C / Coliforme Bakterien 37°C	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 006A rev. 00	2	0
Escherichia coli / Escherichia Coli	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 001A rev. 00	0	0
Enterococchi / Enterokokken	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 002A rev. 00	0	0
Conteggio colonie a 37°C / Koloniezahl 37°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	2	
Temperatura / Temperatur °C	(*) °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BBA 043 rev. 00	10,7	
Colore/Färbung	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021 rev. 00	rötlich	
Odore/Geruch	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026 rev. 00	conforme	
Sapore/Geschmack	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BKA 028 rev. 00	conforme	
Torbidità/Trübung	(*) FAU	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030 rev. 00	< 0,5	
pH/pH-Wert		Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 rev. 00	7,9	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 rev. 00	114	2500
Alcalinità P pH 8,3/Alkalität P pH 8,3 (CO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	0	
Alcalinità M pH 4,3/Alkalität pH 4,3 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	63,9	
Alcalinità M pH 3,7/Alkalität M pH 3,7 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	75,0	
Calcio/Calcium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	14,5	
Magnesio/Magnesium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	5,9	
Durezza totale °F /Gesamthärte °F	(*) °F	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	6,0	
Durezza totale °d/Gesamthärte °d	(*) °d	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	3,4	
TDS	(*) mg/l	-	60	
Indice di Langelier/Langelier Index	(*) S.I.	-	-0,9	

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite / Die Parameter mit diesem Symbol sind außerhalb der gesetzlichen Grenzwerte

Firmato elettronicamente dal Responsabile Acque Potabili Monika Bracchetti. Ordine Naz. dei Biologi Sez. A n° 42343.
Elektronisch signiert durch die Labor-Verantwortliche Abteilung Trinkwasser Monika Bracchetti Nat. Biologenkammer Sekt. A Nr 42343

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA. / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prüfverfahren

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. - Die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts beziehen sich ausschließlich auf die zur Untersuchung eingereichten Proben. Der Prüfbericht darf nur zur Gänze, nicht hingegen auszugsweise reproduziert werden.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20160838-06.PDF.P7M

Pagina 1\1